


SCHEMAT WYKONANIA MONITORÓW
PARTER

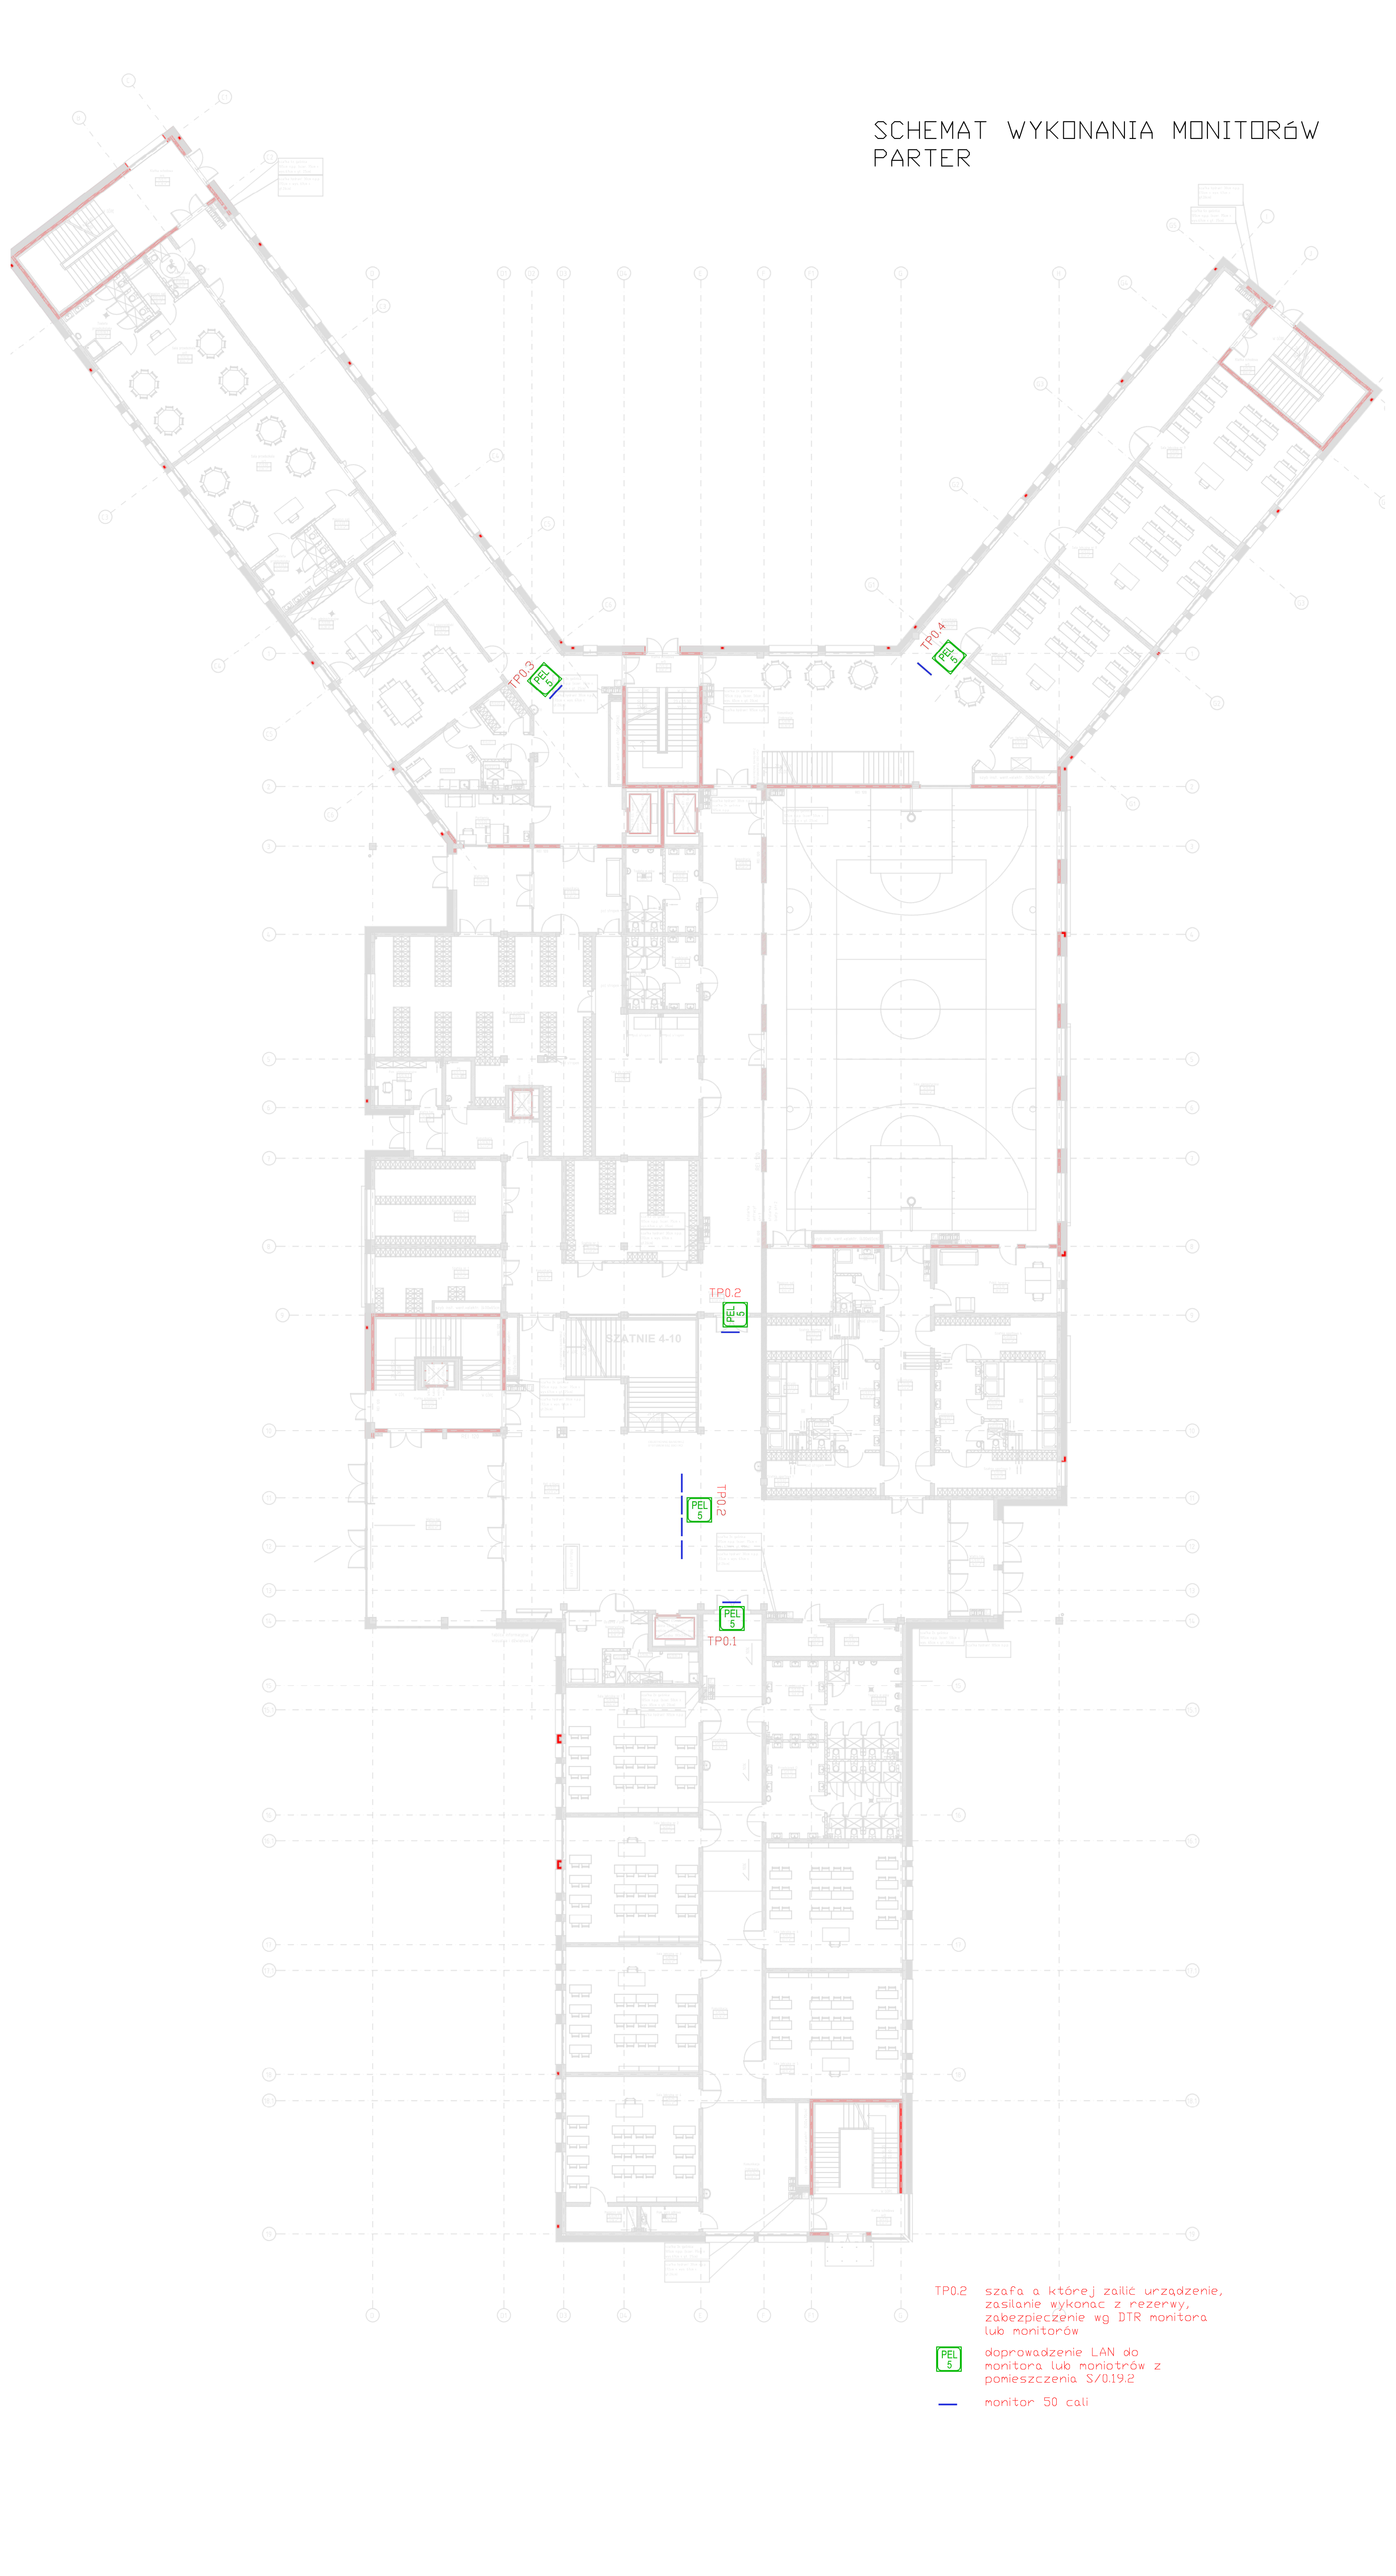

TP0.2 szafa a której zalić urządzenie,
zasilanie wykonać z rezerwy,
zabezpieczenie wg DTR monitora
lub monitorów

PEL 5 doprowadzenie LAN do
monitora lub monitorów z
pomieszczenia S/0.19.2

— monitor 50 cali