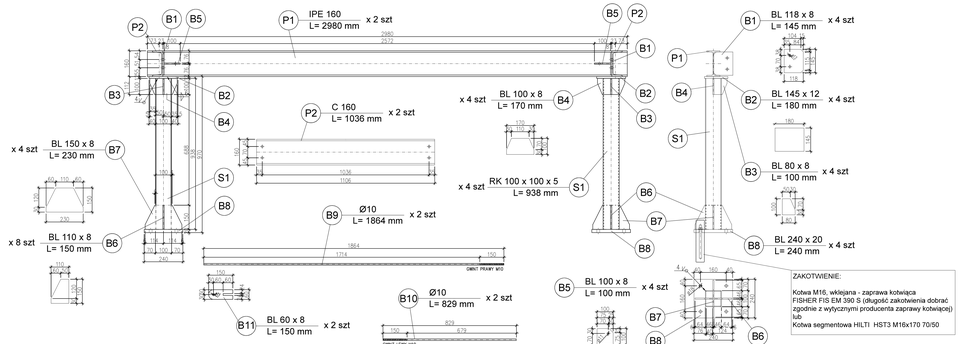

ZAKOTWIENIE:

Kotwa M16, wklejana - zaprawa kotwiąca FISHER FIS EM 390 S (długość zakotwienia dobrać zgodnie z wytycznymi producenta zaprawy kotwiącej) lub Kotwa segmentowa HILTI HST3 M16x170 70/50

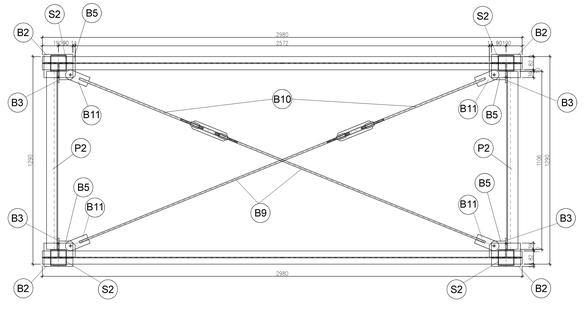



ZESTAWIENIE STALI PROFILOWANEJ						
OZNACZENIE	NAZWA	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	ILOŚĆ	WAGA JEDNOSTKOWA	WAGA CAŁKOWITA
S1	RK 100x100x5	938	10	4	14,4	54,03
P2	C 160	1036	-	2	18,8	38,95
P1	IPE 160	2980	-	2	17,9	106,68
B1	BLACHA	118	145	4	64	4,38
B2	BLACHA	145	180	4	64	6,68
B3	BLACHA	80	100	4	64	2,05
B4	BLACHA	100	170	4	64	4,35
B5	BLACHA	100	100	4	64	2,56
B6	BLACHA	110	150	4	64	4,22
B7	BLACHA	150	230	4	64	8,83
B8	BLACHA	240	240	4	160	36,86
B9	BLACHA	1864	10	4	0,628	4,68
B10	BLACHA	829	10	2	0,628	1,04
B11	BLACHA	60	150	2	96	1,73
SUMA:						269,61



UWAGI :

1. WYKONAĆ PRÓBNY MONTAŻ KONSTRUKCJI
2. STAL: S235
3. ELEKTRODY: ER 146
4. ŚRUBY ZWYKŁE KL. 8.8
5. KONSTRUKCJA OCYNKOWANA

SPOINY:

WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE: SP=0,5a≥3

W = 3a

WSZYSTKIE SPOINY JAKO CIĄGŁE NA PEŁEN PRZETOP MIEJSCE GO KRATOWNIK I DOKŁADNIE

- SPOINY, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE
- SPOINY, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYKONANE W POZYCJI PODOLNEJ, RUROWE NALEŻY WYKONAĆ JAKO CIĄGŁE NA PEŁNĄ KOŁOWIZNĘ

KLASA KONSTRUKCJI 2

KONSTRUKCJE WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200

KONSTRUKCJE STALOWE BUDOWLANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

KONSTRUKCJE WYKONAĆ W TOLERANCJI UJEMNEJ

SIB Architekci Sp. z o.o.
ul. Kanclerza Lubelka 1a/2
61-706 Poznań
NIP: 7831741553

www.sibarchitekci.pl

PRZEMYSŁ CZĘŚCI ZACHÓD
ul. Wschodnia 1
LIL. WSCHODNIA 3 POZNAŃ

WARSTO POZNAŃ
POZNAŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI
ul. Wschodnia 1 i ul. Wschodnia 3
61-120 POZNAŃ
tel. (061) 872 4000

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ

Numer projektu	1004
Data	05-01-2019
Projektant: Marian Stanisław Krzeszewski WKP/BO/105503	PW-K01
Projektant:	
Sprawdził: Krzysztof Jaworski WKP/BO/174661	Skala 1:100