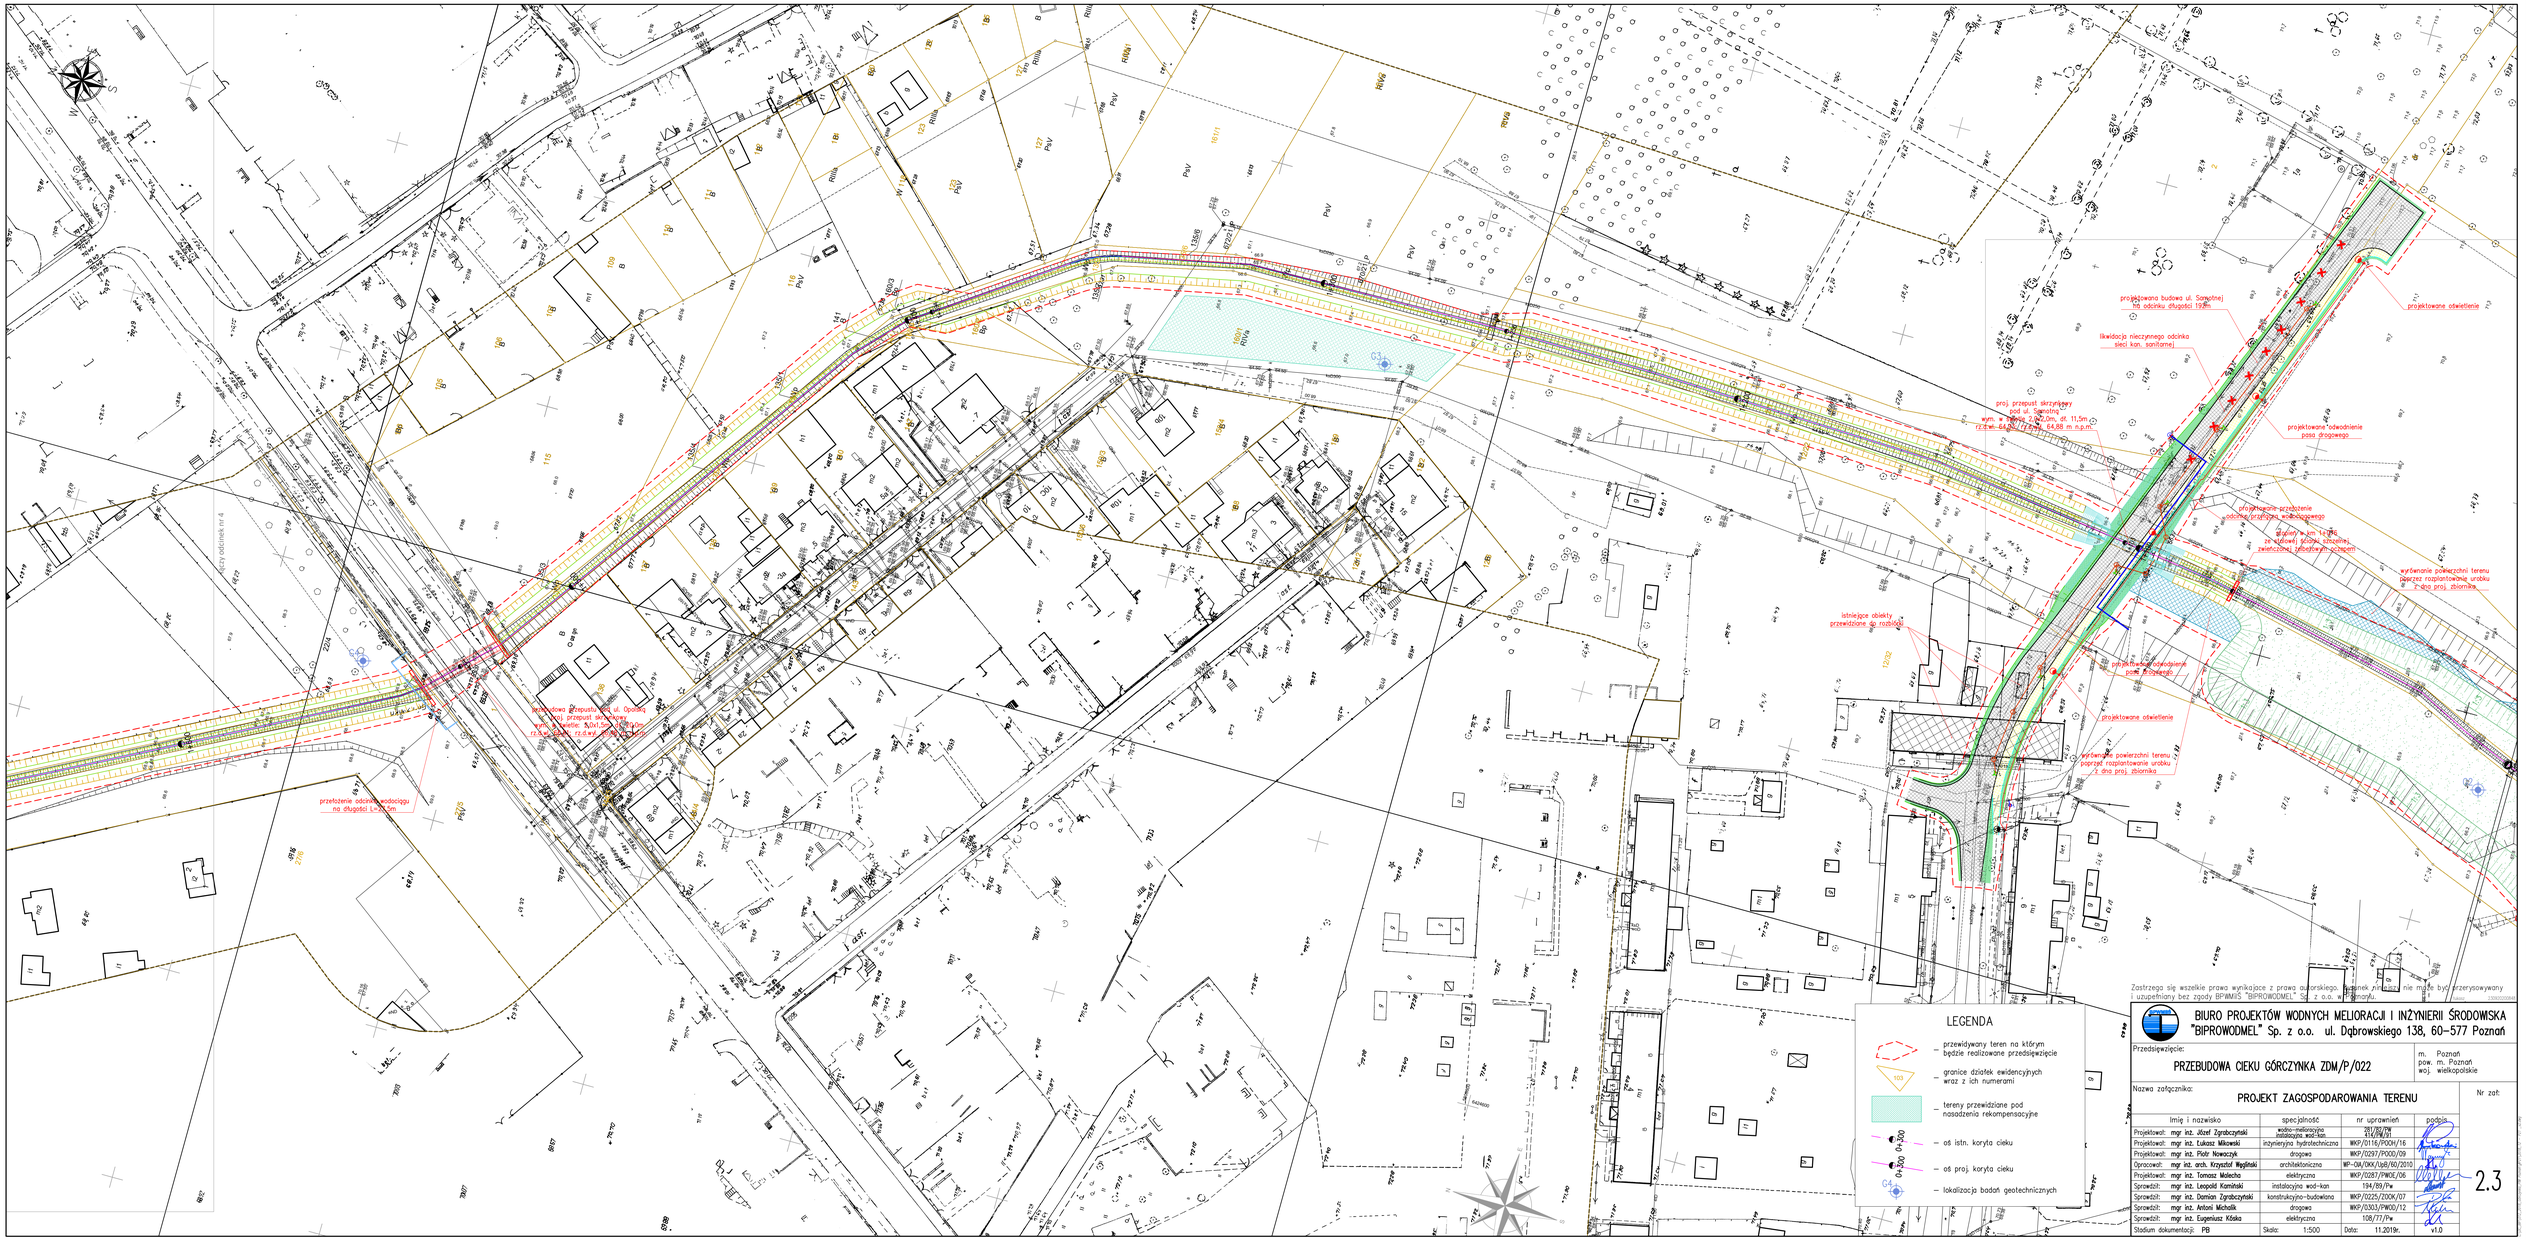
projektowana budowa ul. Sarnotnej
od odcinka długości 12,88m
likwidacja nieczynnego odcinka
sieci kan. sanitarnej
proj. przepust skrzynkowy
pod ul. Sarnotną
wym. w świetle: 2,00x2,0m, dł. 11,5m
rz.d.w.: 64,56 m n.p.m., rz.d.k.: 64,88 m n.p.m.
projektowane oświetlenie
projektowane odwodnienie
pasa drogowego
projektowane przedłużenie
odcinka przepustu wodociągowego
projektowany kolektor
ze studniami kanalizacji
zewnętrznej, grawitacyjnej
wyrównanie powierzchni terenu
poprzez rozplantowanie urobku
z dna proj. zbiornika
istniejące obiekty
przewidziane do rozbiórki
projektowane odwodnienie
pasa drogowego
projektowane oświetlenie
wyrównanie powierzchni terenu
poprzez rozplantowanie urobku
z dna proj. zbiornika
przełożenie odcinka wodociągu
na długości 6,40m
projektowana przebudowa
ul. Opolskiej
wraz z proj. przepustem skrzynkowym
wym. w świetle: 3,00x2,00m
rz.d.w.: 64,56 m n.p.m., rz.d.k.: 64,88 m n.p.m.
LEGENDA
– przewidywany teren na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie
– granice działek ewidencyjnych
wraz z ich numerami
– tereny przewidziane pod
nasadzenia rekompensacyjne
– oś istn. koryta cieku
– oś proj. koryta cieku
– lokalizacja badań geotechnicznych
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego. Niniejszy projekt nie może być rozpowszechniany
uzupełniany bez zgody BPWMiŚ "BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu.
BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWSKA
"BIPROWODMEL" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań
Przedsięwzięcie:
PRZEBUDOWA CIEKU GÓRCZYNKA ZDM/P/022
m. Poznań
pow. m. Poznań
woj. wielkopolskie
Nazwa załącznika:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr zał:
2.3
Imię i nazwisko | specjalność | nr uprawnień | podpis
Projektował: mgr inż. Józef Zgrabczyński | wodno-melioracyjna instalacyjna w zakr. | 251/89/Pw 414/94/Pw
Projektował: mgr inż. Łukasz Milkowski | inżynieryjna hydrotechniczna | WKP/0116/POOH/16
Projektował: mgr inż. Piotr Nowaczyk | drogowa | WKP/0297/POOD/09
Opracował: mgr inż. arch. Krzysztof Węgliński | architektoniczna | WP-OA/0KK/1gk/60/2010
Projektował: mgr inż. Tomasz Malecha | elektryczna | WKP/0287/PWOE/06
Sprawdził: mgr inż. Leopold Kamiński | instalacyjna wod-kan | 194/89/Pw
Sprawdził: mgr inż. Damian Zgrabczyński | konstrukcyjno-budowlana | WKP/0225/POOK/07
Sprawdził: mgr inż. Antoni Michalik | drogowa | WKP/0303/PWOD/12
Sprawdził: mgr inż. Eugeniusz Kósko | elektryczna | 108/77/Pw
Stadium dokumentacji: PB | Skala: 1:500 | Data: 11.2019r. | v1.0