



POZIOM +2,7

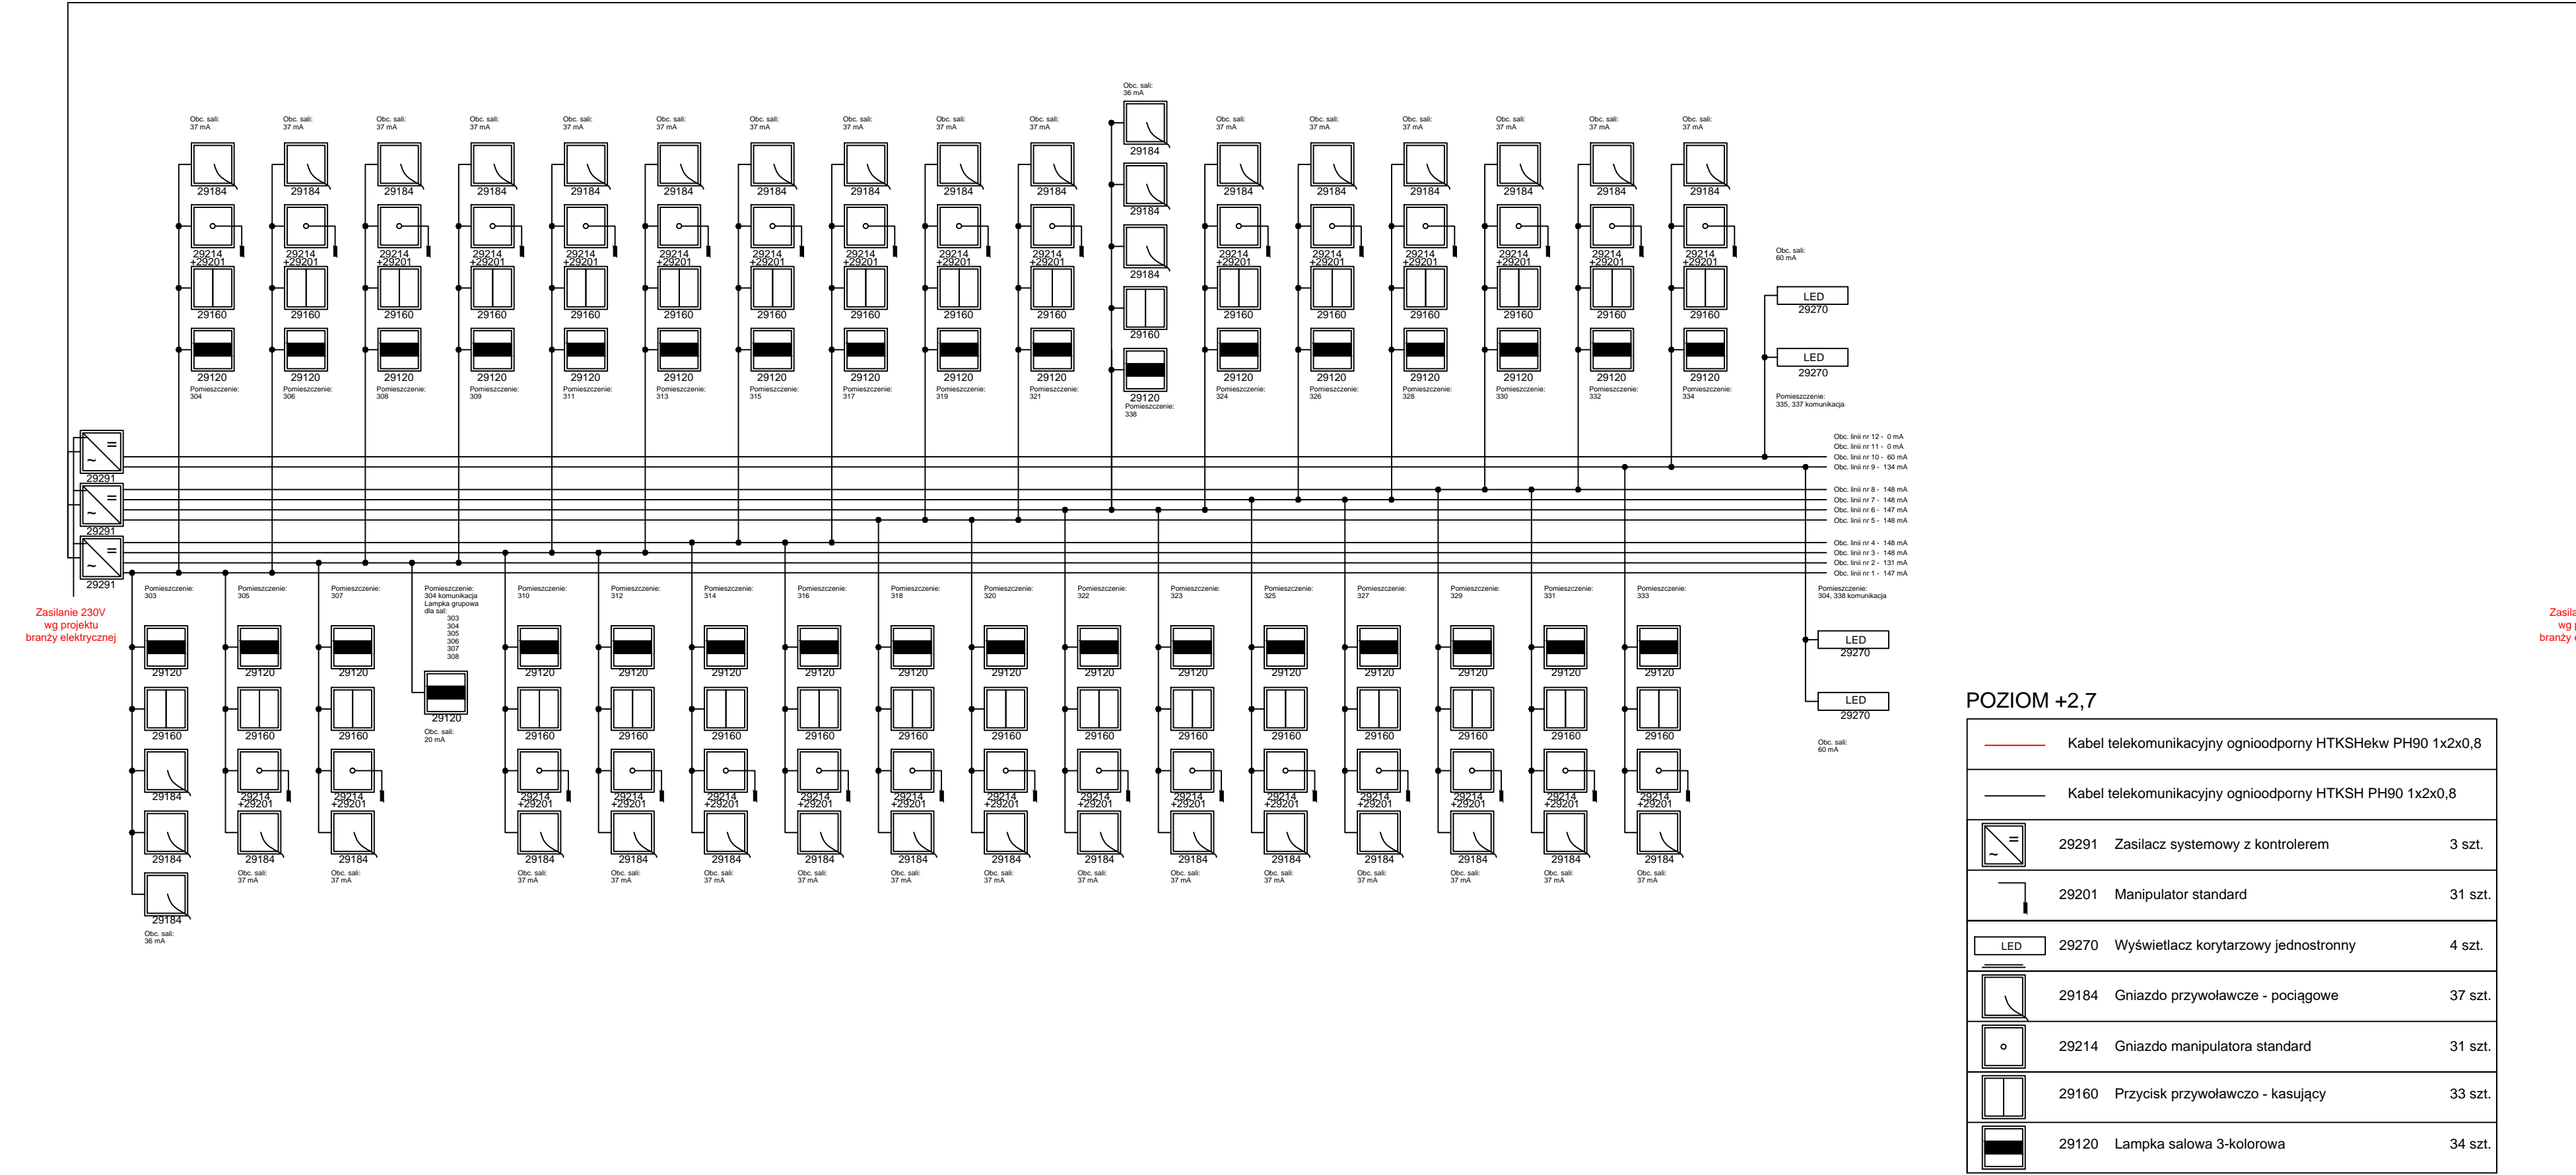

POZIOM +2,7

Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSHekw PH90 1x2x0,8	
Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSH PH90 1x2x0,8	
29291 Zasilacz systemowy z kontrolerem	3 szt.
29201 Manipulator standard	31 szt.
29270 Wyświetlacz korytarzowy jednostronny	4 szt.
29184 Gniazdo przywólawcze - pociągowe	37 szt.
29214 Gniazdo manipulatora standard	31 szt.
29160 Przycisk przywólawczo - kasujący	33 szt.
29120 Lampka salowa 3-kolorowa	34 szt.


POZIOM 0



POZIOM 0

Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSHekw PH90 1x2x0,8	
Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSH PH90 1x2x0,8	
29291 Zasilacz systemowy z kontrolerem	3 szt.
29201 Manipulator standard	33 szt.
29270 Wyświetlacz korytarzowy jednostronny	5 szt.
29101 Centrala komfort plus	1 szt.
29184 Gniazdo przywólawcze - pociągowe	41 szt.
29214 Gniazdo manipulatora standard	33 szt.
29404 Wyświetlacz salowy z przyciskiem przywólawczo-kasującym	1 szt.
29160 Przycisk przywólawczo - kasujący	25 szt.
29120 Lampka salowa 3-kolorowa	26 szt.

POZIOM -2,7

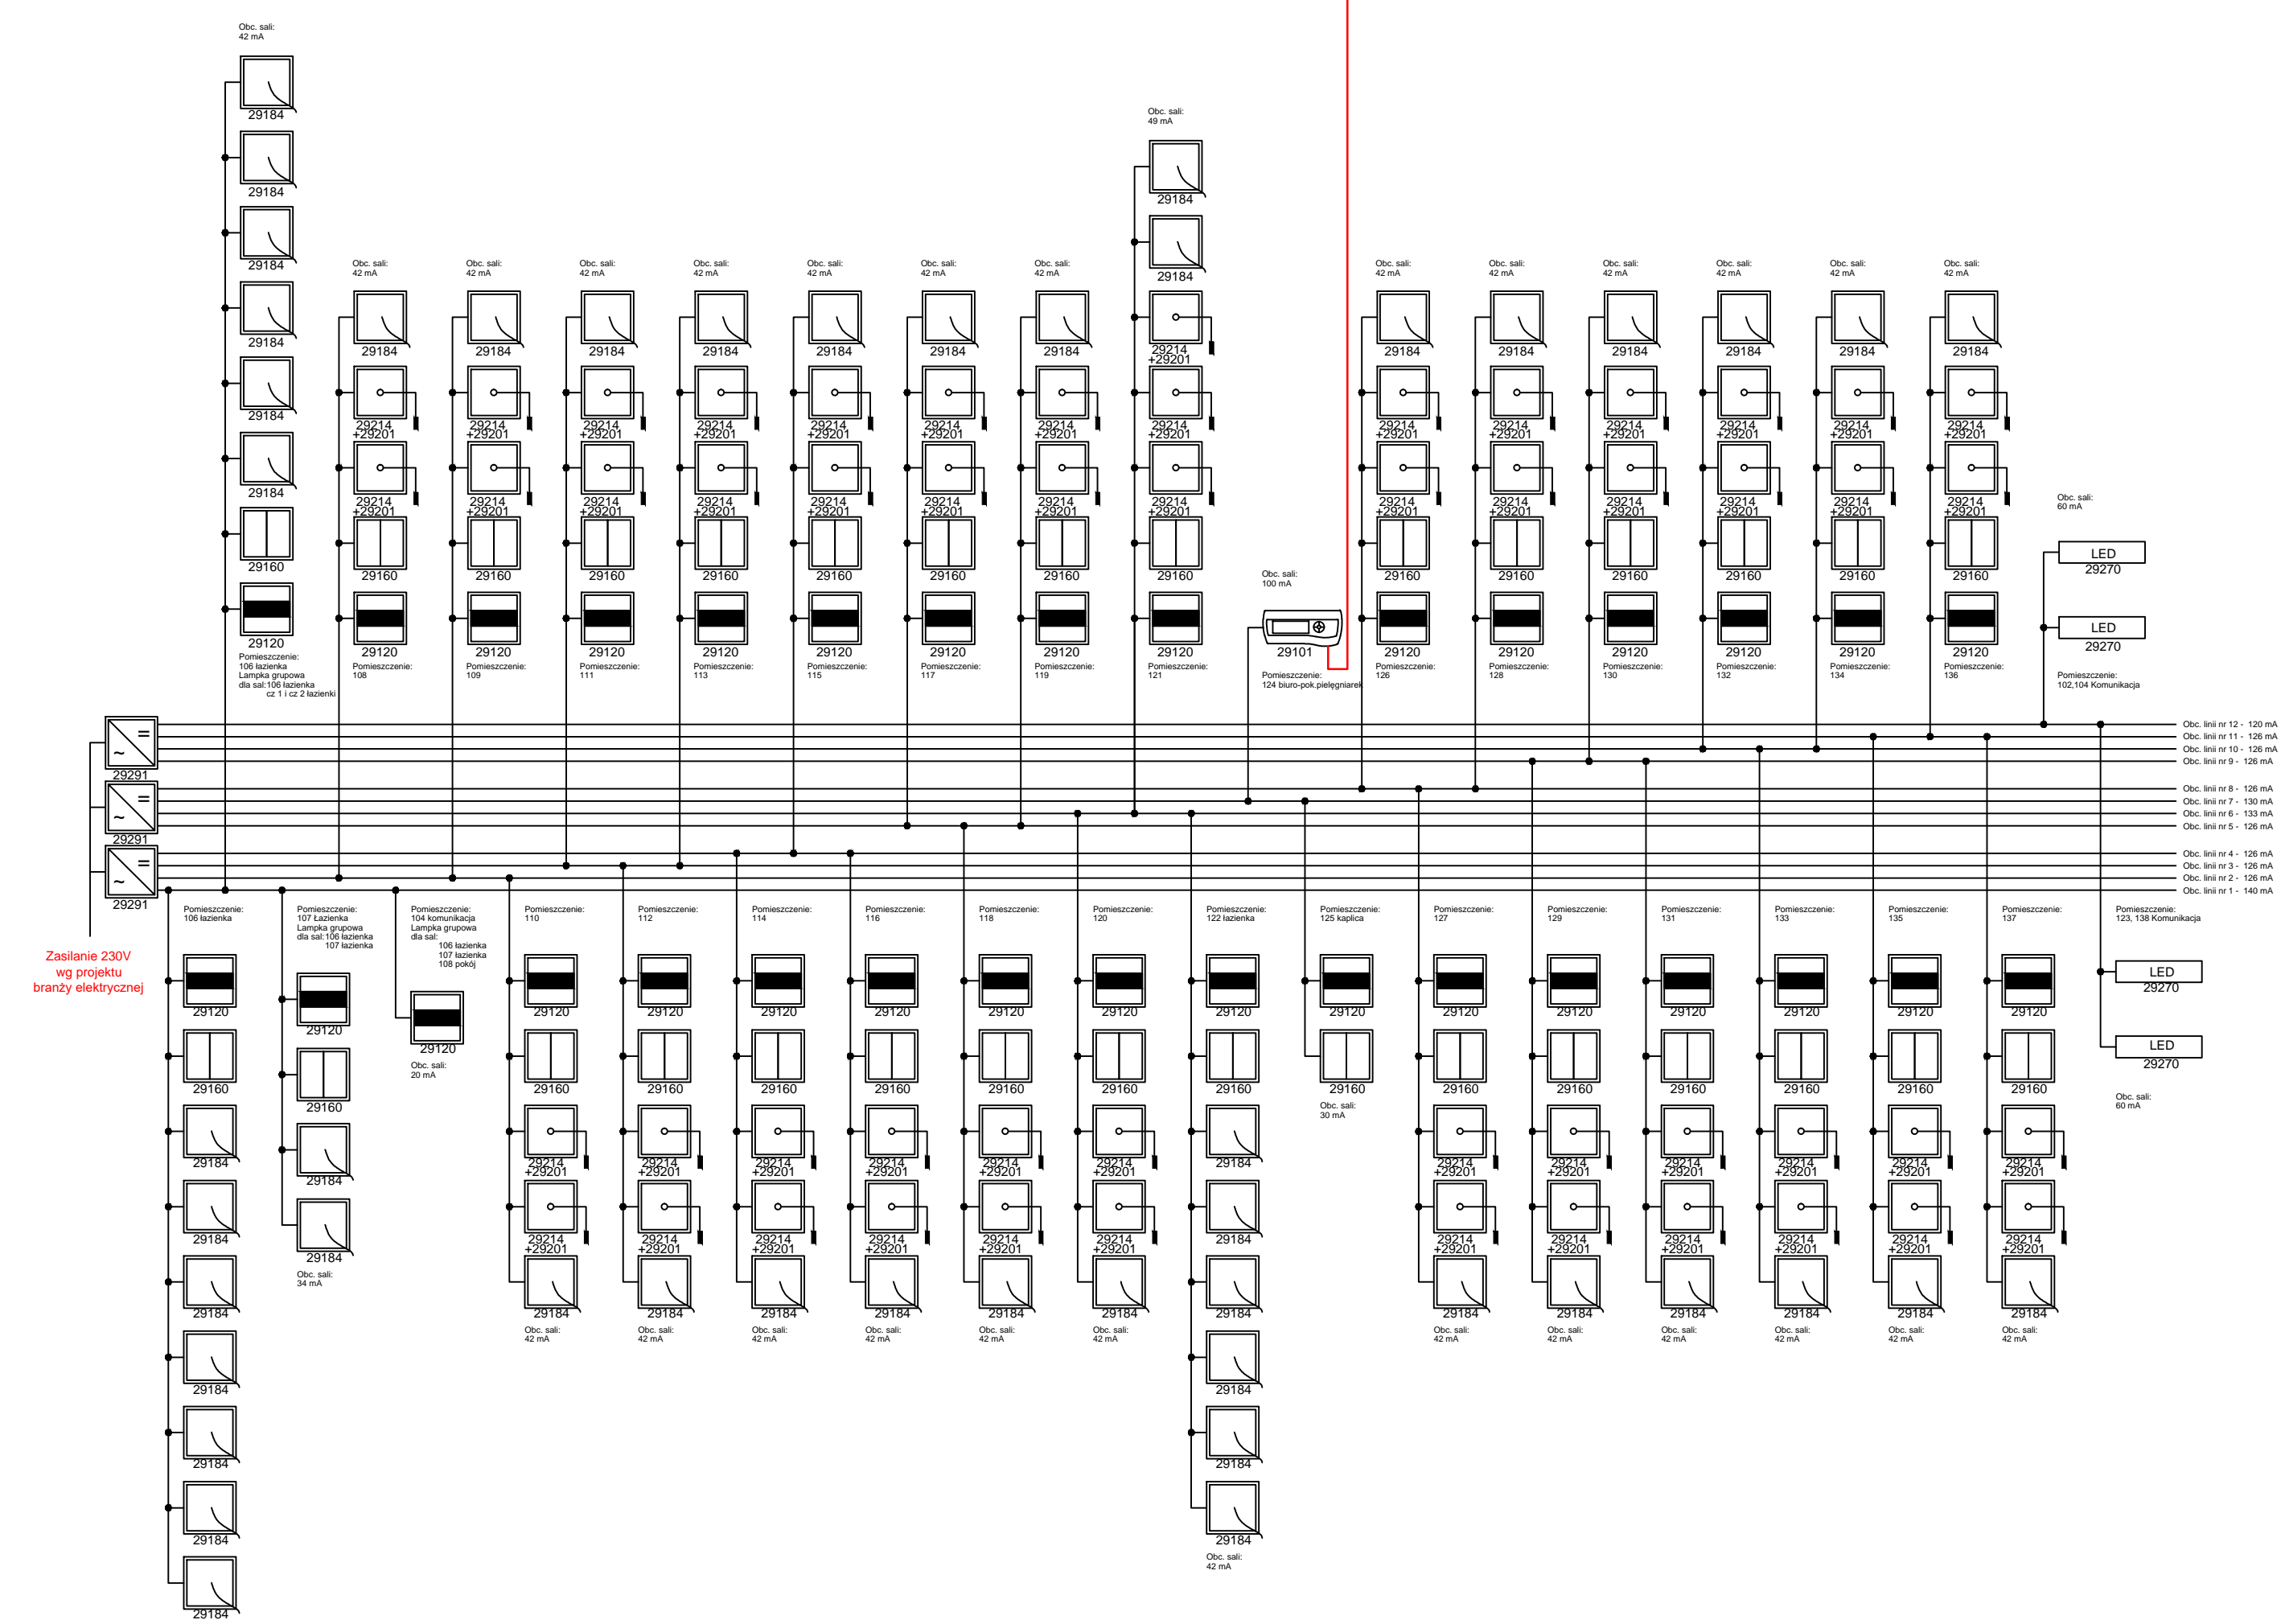

POZIOM -2,7

Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSHekw PH90 1x2x0,8	
Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSH PH90 1x2x0,8	
29291 Zasilacz systemowy z kontrolerem	3 szt.
29201 Manipulator standard	52 szt.
29270 Wyświetlacz korytarzowy jednostronny	4 szt.
29101 Centrala komfort plus	1 szt.
29184 Gniazdo przywólawcze - pociągowe	48 szt.
29214 Gniazdo manipulatora standard	52 szt.
29160 Przycisk przywólawczo - kasujący	31 szt.
29120 Lampka salowa 3-kolorowa	32 szt.

Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku B1 61-623 Poznań, ul. Ugory 18/20	
Miasto Poznań, Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań	
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań	
Topologia. System przywólawczy	
projektant inż. Zbigniew Woźny upr. 1650/PP/11	projekt 11.2023
branża ELEKTRYCZNA	skala 1:100
data 11.2023	nr rysunku IT 07