


RZUT POZIOMU - DACH

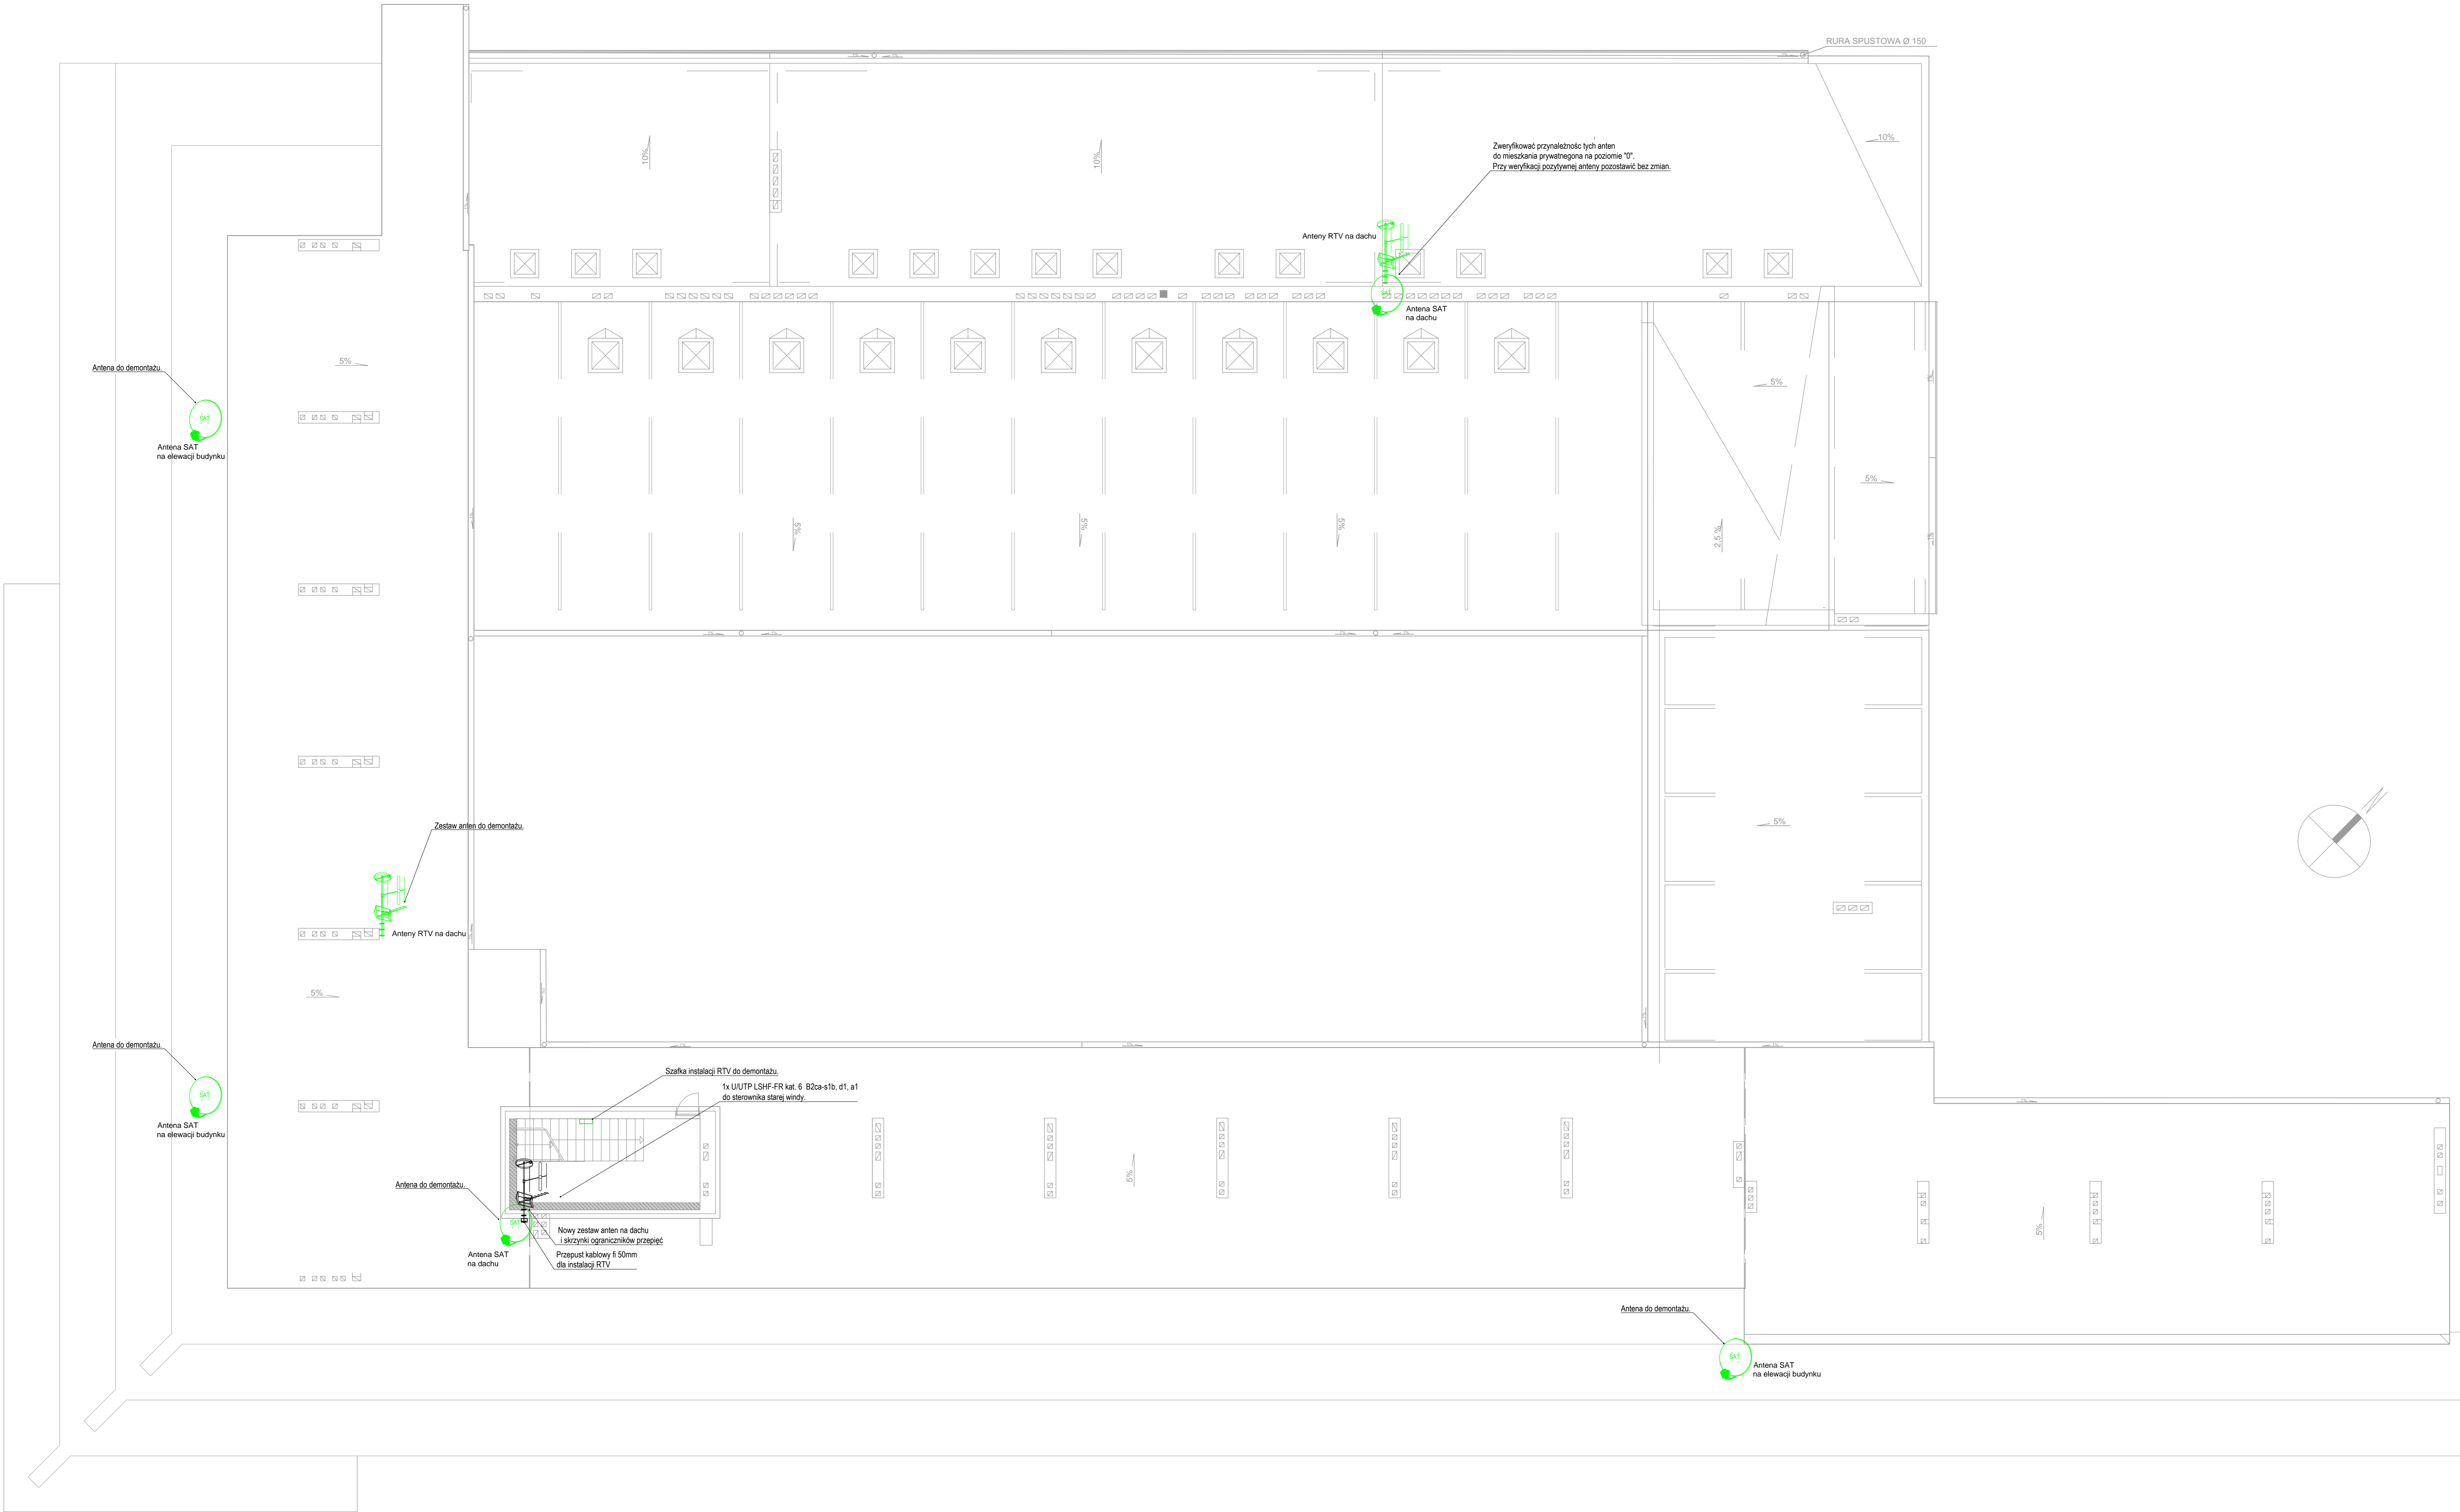

LEGENDA

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

UWAGA.
W pomieszczeniach w których występują na ścianach płytki, okablowanie należy prowadzić natynkowo w listwach kablowych.

dokument	Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku B1 61-623 Poznań, ul. Ugory 18/20		
zamawiający	Miasto Poznań, Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań		
inwestor zasilający	Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań		
tytuł	Rzut dachu. Instalacje teletechniczne niskonapięciowe.		
wykonawca ul. Kałowińska 45/29 61-131 Poznań	projektował inż. Zbigniew Woźny dop. 1436/99102	podpis	
	opracował TELETECHNICZNA	skala 1:100	data 11.2023 nr projektu IT05